


芳賀中部上水道企業団広報

～お届けします安心・安定 育みます^{いのち}生命の源～

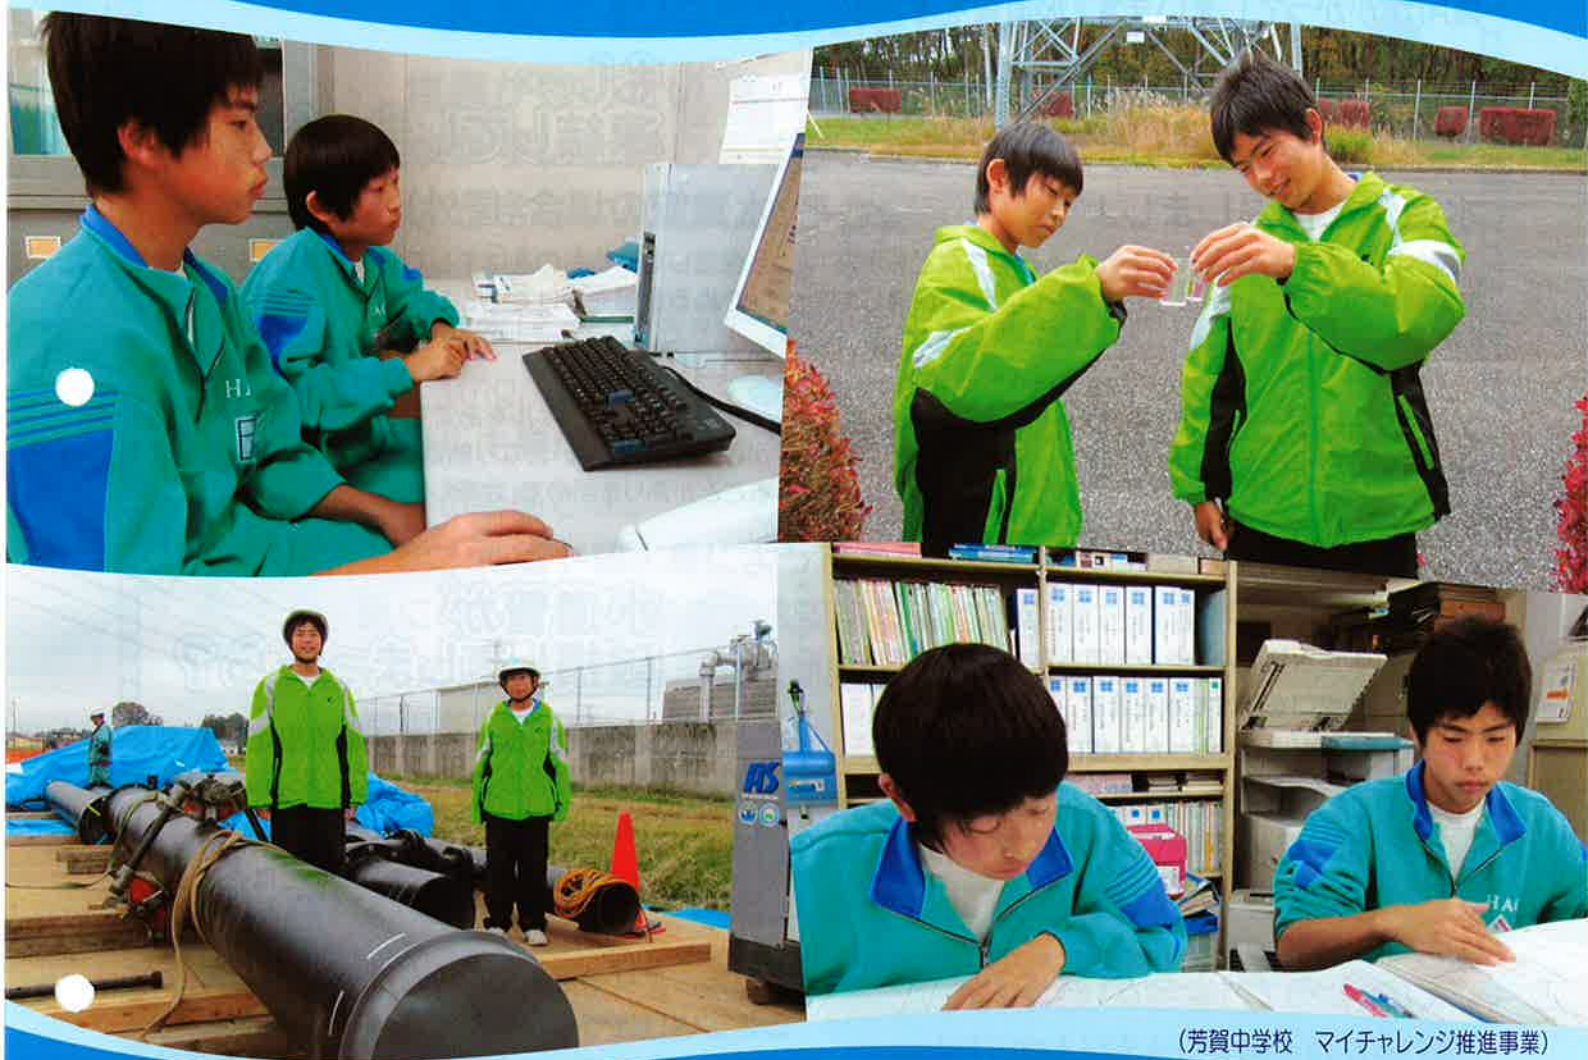

(芳賀中学校 マイチャレンジ推進事業)

もくじ

- ◎凍結にご注意を……………2
- ◎水質検査の結果について……………3
- ◎放射能検査結果
 ／口座振替のご案内……………4
- ◎工事のお知らせ……………5
- ◎貯水槽水道をご利用の皆様へ……………6
- ◎ちょっと教えて
 ／施設紹介……………7

編集・発行 芳賀中部上水道企業団

〒321-3304
栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703

総務係.028-677-1661
業務係.028-677-1952
工務係.028-677-1953
FAX.028-677-3789

給水区域 益子町、芳賀町、市貝町
計画給水人口 54,490人



ホームページ <http://www.hagasui.or.jp>

水道の凍結にご注意ください!

だんだんと寒さが厳しくなりますね。これからの季節は、寒さにより水道管が凍ってしまったり、破損することがあります。水道が凍結すると、水が出なくなるだけでなく、修理に多額の費用がかかってしまいます。水道管を寒さから守りましょう。

凍結を防ぐためには?

水道管を保温しましょう

屋外の水道管は、保温材や手近にある毛布などを水道管に巻きつけ、ビニールなどでぬれないように保温してください。

メーターボックス内の止水栓による水道管の水抜きをしましょう

しばらく水を使わなかったり、毎日使わないというときは、メーターボックスの中の止水栓を閉めておきましょう。

- 手順**
- ① 止水栓のハンドルが回らなくなるまで回す
 - ② 蛇口を開けて水を流す
 - ③ 水が出なくなったら蛇口を閉める

水抜きができない止水栓の場合も、止水栓を閉めておくことによって、凍結で破損した場合の漏水を防ぐことができます。

もし...凍結してしまったら?

水道管の場合(屋外)

保温しているものはずして蛇口を開け、タオルを巻いて**ぬるま湯**をかけてください。

蛇口の場合

蛇口を開けてタオルをあてて、その上から**ぬるま湯**をかけてください。いきなり熱湯をかけると蛇口が破損することがありますので、注意してください。

水道管が破損してしまったら?

お近くの芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事業者に修理の依頼をしてください。修理費用はお客様負担となります。

※指定給水装置工事者事業者については企業団まで

次のような場合の漏水は、**減免の対象にはなりません**

- ◎凍結により破損した場合など
- ◎指定店以外で修理した場合
- ◎蛇口が開いていて水が出てしまった場合など

道路からの漏水などを発見したら...

漏水の大半は道路上の漏水によるものです。

もし、道路上で、地面が湿っていたり、水が湧き出している場合は、漏水の可能性がります。

その場合は芳賀中部上水道企業団で修理いたしますので下記へご連絡ください。

また、道路上に埋まっている制水弁のふた(丸い鉄製のもの)が壊れている場所がありましたら、ご連絡ください。

お問い合わせ



工務係

028-677-1953

※ 土日・祝日は留守番電話になっておりますので、発信音のあとにお名前・お電話番号、漏水場所や漏水状況などを詳しくお話しください。担当者が対応いたします。