

はが水だより

No. 76

2022.7.1

～お届けします安心・安定 育みます生命の源～



～施設見学～

もくじ

- 2 水滴 メーター交換のお知らせ
- 3 水滴 工事のお知らせ 水滴 漏水調査を実施しています
- 4 水滴 貯水槽水道をご利用の皆さまへ 水滴 水道水の放射性物質測定検査結果
- 5 水滴 新築・増改築をする際は、水道工事事業者をご確認ください
- 6,7 水滴 ちょっと教えて!? ～芳志戸浄水場のしくみ～ 水滴 健康のため水を飲もう



メーター交換のお知らせ

問業務係 ☎028-677-1952

ご家庭で使用している水道メーターは、計量法により使用有効期間が8年と定められています。

使用した水量を正確に計るため、期限を迎えるものについては、無料で新しいメーターに交換します。

実施期間 市貝町 7月12日(火)～7月20日(水) ※益子町は6月に実施し、作業は終了しています。
芳賀町 9月10日(土)～9月20日(火) ご協力ありがとうございました。



Q

うちの水道メーターは交換の時期かしら？

A



メーター交換の時期を迎えるお客様には、検針時に検針票と一緒にメーター交換のお知らせを発行します。

水道メーター交換のお知らせ		お客様番号
使用場所		
使用者名		様
日頃より、当企業団水道をご利用いただきましてありがとうございます。 さて、お客様に貸与設置されております水道メーターが、計量法に定められた有効期限を満了する時期となりました。 つきましては、下記の期間において芳賀中部管工事組合により交換業務にお伺いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 なお、日程の都合上、ご不在の場合でも作業を実施いたしますので、あらかじめご了承ください。		
交換対象メーター		
交換予定月	令和 4年〇月△日～令和 4年〇月×日	
※メーター交換は、芳賀中部管工事組合以外が施工することはありません。 ※取替代金は無料です。(交換の際、お客様が依頼した工事についてはお客様負担となります。) ※作業時間は、およそ15～30分程度です。この間、断水するなどご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。		
芳賀中部上水道企業団 業務係 電話 028-677-1952		

市貝町…7月の検針票
芳賀町…9月の検針票
でお知らせします。

※益子町のメーター交換は6月に終了しました。ご協力ありがとうございました。



Q

だれが交換作業をやるのかしら？

A



交換作業は、企業団が委託した芳賀中部管工事組合が行います。
交換業者は企業団発行の「身分証明書」を携帯しています。不審な点がございましたら、証明書の提示をお求めいただくか業務係へお問い合わせください。

工事のお知らせ

問工務係 ☎028-677-1953

工事期間中は、周辺および通行される皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。



益子町


■埜地内(ハーモネートタウン)

配水管布設替工事(第2工区)

■工 期 令和4年5月10日から

令和4年8月26日まで

■工事業者 (株)エイト工業

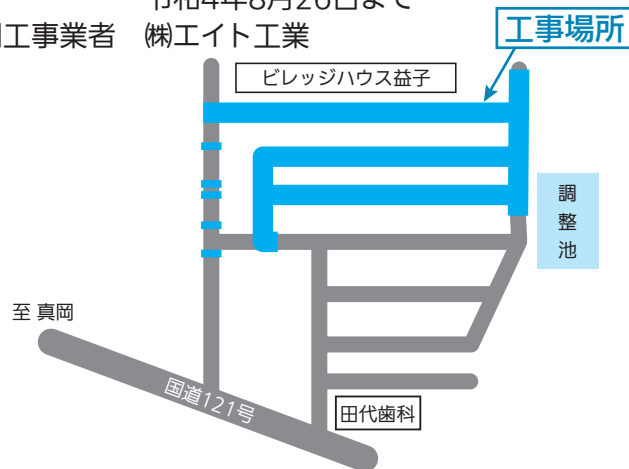

漏水調査を実施しています

問工務係 ☎028-677-1953

企業団では、限りある水資源の有効活用や陥没による事故の未然防止等のため、道路や宅地内に埋設されている水道管の漏水調査を行っています。調査地域、時期については、給水区域内で1年を通して行います。

■調査方法

音聴棒や漏水探知機などの調査機器を使い、道路や敷地内（メーターまで）漏水の有無を調査します。

調査は、腕章をつけ身分証を携帯した調査員が敷地内に立ち入ることがありますが、建物内に入ることはありません。

■委託業者

(株)サンスイ 北関東支店

この調査で、お客様に調査費用を請求することはありません。
不審な点がありましたら、工務係までお問い合わせください。

貯水槽水道をご利用の皆さまへ


■貯水槽水道とは

ビル・マンション等の建物で、企業団から供給される水を受水槽にいったん貯めてから、利用者に給水する施設を貯水槽水道と言います。

受水槽に入る前の水は、企業団が管理しますが受水槽以降の施設と水質管理は、設置者が責任をもって管理することとなっています。

貯水槽の清掃や点検を心がけ、適切に管理しましょう。

貯水槽水道の例

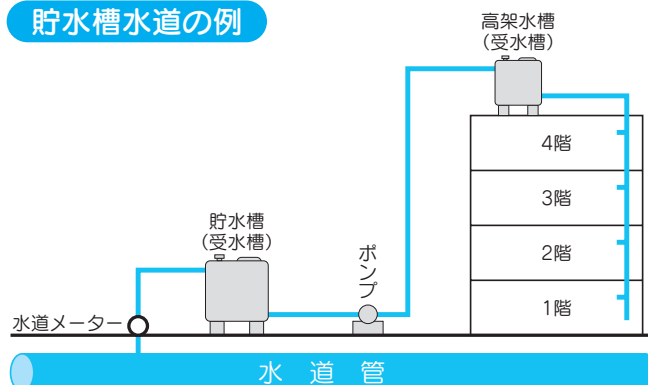

■管理のポイント

・清掃【年1回以上】

清掃を行う場合は、貯水槽清掃業者にご依頼ください。

・点検【月1回以上】


右の図を参考に定期的に貯水槽の点検を行ってください。

特に地震・台風・大雨・凍結などがあったときは、速やかに点検を行ってください。

・水質検査【毎日】

透明なコップに蛇口から水を取り、色や濁り、臭い、味などについて異常がないか検査してください。

異常があったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせると共に専門の機関で検査を行ってください。

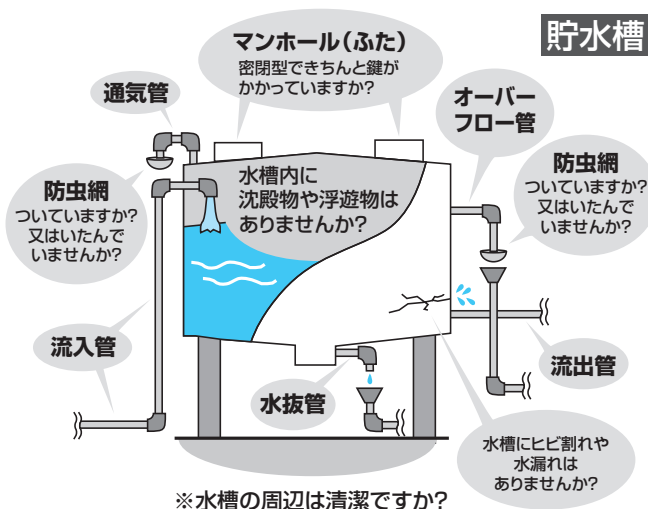

水道水の放射性物質測定検査結果

芳志戸浄水場および西田井浄水場で採水し、3カ月に1回放射性物質の濃度測定を行っています。

一部の地域に供給している栃木県企業局の鬼怒水道事務所でも測定を行っています。

検査結果は右表のとおりです。

検査場所	採水日	放射性セシウム (Bq/Kg)	
		セシウム134	セシウム137
芳志戸浄水場	6月 6日	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.8未満)
西田井浄水場	6月 6日	不検出 (0.9未満)	不検出 (0.8未満)
鬼怒水道事務所※	5月12日	不検出 (0.8未満)	不検出 (0.8未満)

※台町配水場、西部台地配水場に供給しています。

新築・増改築をする際は、 水道工事事業者をご確認ください

問工務係 ☎028-677-1953

ご自宅の新築・増改築工事に伴い、給水装置の新設や改造工事を行う場合は、企業団指定給水装置工事事業者による給水工事の申請が必要になります。

近年、ご自宅の新築・増改築などを行う際、ハウスメーカーを利用される方が増えていますが、水道工事を行う業者は、企業団指定給水装置工事事業者であることをご確認ください。また、給水装置の漏水修理（蛇口のパッキン交換など軽微なものは除く。）の場合も指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。



Q どうして指定給水装置工事事業者でなくてはダメなの？

給水装置は水道水の汚染や漏水を防ぐためにその構造や材質の基準が水道法で定められています。

そのため、給水装置工事は水道法および企業団給水条例で指定給水装置工事事業者が行うことと定められています。



給水装置とは…配水管から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水器具（止水栓、弁類、給水栓など）を給水装置と言います。ただし、受水槽がある場合は受水槽手前までが給水装置になります。

Q 指定給水装置工事事業者以外の業者が水道工事を行ったら？

無資格・無届工事となり、工事のやり直しや給水できない場合があります。

無届工事の場合、設計審査や工事検査を行えず、工事の内容や使用する材料が適切かどうか判断できません。また企業団に申請書が残らないため、ご自宅の配管等の図面を確認することができません。

必ず指定給水装置工事事業者に依頼してください。



企業団ホームページから指定給水装置工事事業者を確認できます!!

芳賀中部上水道企業団
指定事業者





ちょっと教えて!?

～芳志戸浄水場のしくみ～



芳賀町のハツ木、芳志戸地内に計3か所井戸があります。水中ポンプで汲み上げます。



芳志戸浄水場へ

汲み上げられた水は、導水管をとおり芳志戸浄水場に送られます。



汲み上げられた水の中に炭酸が含まれているため、空気を混ぜて炭酸を抜きます。



益子町、芳賀町、市貝町の 小学校4年生のみなさんが、施設見学に来ました。



見学の様子



■ 水質計器室 ■



■ 電気室 ■




■ 発電機室 ■





パズルに答えてね!

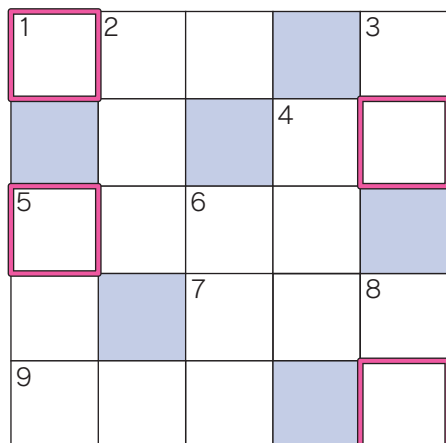

正解者の中から抽選で2人に1,000円分のクオカードをプレゼントします。



応募方法

住所、氏名、パズルの答え、はが水だよりの感想や「ちょっと教えて!？」で聞いてみたいことなどをご記入の上、ハガキまたはメールでご応募ください。

応募はこちらまで

〒321-3304

芳賀町大字祖母井1703

芳賀中部上水道企業団 総務係

E-mail: soumu@hagasui.or.jp

応募締切 令和4年8月1日



NO.75の答えは「いよかん」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

抽選の結果、小出さん、小森さんにクオカードをプレゼントしました。

□に入る言葉を組み合わせてできる言葉は何でしょう?

(ヒント) 七月七日は何の日でしょう~?

【タテのカギ】

- 2 魔物、悪魔の世界。
- 3 哺乳類。アフリカの川や湖・沼などに住んでいます。□が大きいのが特徴です。
- 4 ビタミンC豊富な果物。果肉が緑色のものと黄色いものがあります。
- 5 手紙。知らせ。
- 6 物事がこの先どうなるか、前もって検討をつけること。
- 8 酢飯や海苔、かんぴょう等を除く寿司の食材のこと。



例えば...



【ヨコのカギ】

- 1 人の氏名。姓名。
- 4 肉食獣などにある大きくとがった犬歯または門歯。
- 5 地球から最も近い恒星。地球を含む8つの惑星がこの周辺を公転しています。
- 7 寝ようとする相手に寄り添って寝ること。赤ちゃんとお〇〇〇する。
- 9 本土、本島から離れている島。



表紙の写真(～施設見学～)



今年も施設見学の季節がやってきました!2年前はコロナウイルス感染拡大のため施設見学をやむを得ず中止にし、昨年度から感染防止をしながら再開しました。

見学の内容は、まず始めに企業団の仕事の内容のDVDを鑑賞し、次に実際に施設内を見学します。最後に子どもたちの質問コーナーがあります。

今回のちょっと教えては芳志戸浄水場のしくみです。施設見学の写真も掲載しましたのでご覧ください。

編集後記

春も終わりだんだん暑くなってくると我が家では、そうめんが活躍し始めます。毎年何かしらアレンジして食べていますが、今年は焼きそうめんを試してみる予定です。

今から夏が楽しみです。

(かっしー)

最近、年齢のせいかお寺とか神社に行くと心が落ち着きます。

また、今まで興味のなかった大河ドラマにはまっています。

とくれば、当然私の今の願望は、鎌倉に行きたい!!鎌倉殿ゆかりの地、鶴岡八幡宮に行きたい!!その前に益子町にある阿野全成の墓に行こうと思います。

(のりたま)



編集・発行 芳賀中部上水道企業団

〒321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地

総務係 028-677-1661 業務係 028-677-1952 工務係 028-677-1953 FAX 028-677-3789

ホームページ <https://www.hagasui.or.jp>

