

はが水だより

No. 78

2023.1.1

～お届けします安心・安定 いのち 育みます生命の源～



～宇都宮市上下水道局との訓練～

もくじ

- 2,3  上水道料金の基本料金減免のお知らせ
- 4,5  工事のお知らせ
- 6  防災訓練に参加しました  放射性物質測定検査結果
- 7  水質検査の結果について



上水道料金の基本料金 減免のお知らせ

長期化する新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受けている町民生活や事業者の経済活動を支援するために、上水道料金の基本料金を減免します。

また、今回の減免については、構成3町（益子町、芳賀町、市貝町）からの水道事業減免補助金により実施するものです。



対象となるお客様

芳賀中部上水道企業団の水道を使用している方（官公庁を除く）



減免の内容

上水道料金のうち、基本料金が減免されます。
（公共下水道、農業集落排水等の使用料は減免になりません）



減免対象期間（請求月）

令和5年1月分、2月分、3月分



減免となる額

口径別基本料金（税込み） 1か月あたり

ご使用の メーター口径	基本料金	ご使用の メーター口径	基本料金
13mm	1,595 円	40mm	4,180 円
20mm	1,925 円	50mm	5,940 円
25mm	2,970 円	75mm	10,890 円
30mm	3,520 円	100mm	17,930 円



うちのメーターは13mm
だから1,595円が
減免になるのね。

会社のメーターは40mm
だから4,180円が
減免になるな。



手続き

減免の手続きは不要です。



減免をかたった詐欺にご注意ください。

不審に思ったら個人情報等は教えず企業団に相談してください。



上下水道使用量のお知らせ(検針票)は減免後の金額が表示されます。

上下水道使用量のお知らせ		お客様番号 12345678	
使用場所 芳賀町大字祖母井1703			
使用者名 検針 太郎			
請求年月 令和 5年 1月分 (ご使用期間) 令和 4年12月 2日～令和 5年 1月 1日		上下水道料金 口座振替通知書 請求年月 令和 4年12月分 (ご使用期間) 令和 4年11月 2日～令和 4年12月 1日	
検針情報 今回検針 305 前回検針 294 旧A-2水量 0㎡ 検針日 令和 5年 1月 1日 検針員 検針 花子 前回使用量 11㎡ 前回同使用量 12㎡		区分 水道 益子公共下 使用量 11㎡ 11㎡ 料金 187円 1,474円 (うち消費税) (17円) (134円) 請求予定金額 1,661円 口座振替予定日 令和 5年 1月25日 <お知らせ>経済活動支援のため、上水道料金の基本料金を減免しております。詳しくはHPをご覧ください。	
芳賀中部上水道企業団 業務係 〒321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703 TEL 028-677-1952 FAX 028-677-3789 https://www.hagasui.or.jp/		区分 水道 益子公共下 使用量 11㎡ 11㎡ 料金 1,782円 1,474円 (うち消費税) (162円) (134円) 徴収金額 3,256円 口座振替日 令和 4年12月26日 上記金額を、口座振替により領収いたしました。	

※この利用らせ票でのお支払いはできません。

※請求予定金額は減免後の金額が表示されます。

※請求予定金額が上水道の基本料金のみの方は、0円となりますので
納入通知書の発行および口座振替はされません。



水道料金の求め方 ～口径が13mmのご家庭で、1か月分の使用量が11㎡の場合～

【基本料金】 + 【従量料金】 = 【水道料金】

0円 + 187円 × 1㎡ = 187円 ※10㎡は基本料金に含まれます。

減免前

基本料金 (税込) 1,595円	+	従量料金 (税込) 187円	=	水道料金 1,782円
---------------------	---	-------------------	---	----------------

↓ 減免後

基本料金 (税込) 0円	+	従量料金 (税込) 187円	=	水道料金 187円
-----------------	---	-------------------	---	--------------

問い合わせ先 □料金に関すること

芳賀中部上水道企業団	業務係	☎028-677-1952
□減免事業に関すること	益子町建設課	☎0285-72-8844
	芳賀町建設課	☎028-677-6021
	市貝町建設課	☎0285-68-1117

工事のお知らせ

問工務係 ☎028-677-1953



工事期間中は、周辺および通行される皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

芳賀町

■第1次拡張事業祖母井地内配水本管布設工事

■工 期

令和4年9月29日から
令和5年2月28日まで

■工事業者

第1工区 (株)平石工業
第2工区 (株)小金建設




市貝町

■市塙地内(町道市塙田野辺線) 配水管布設替工事(第1工区)

■工 期 令和4年10月27日から

令和5年3月17日まで

■工事業者 (有)柳設備工業

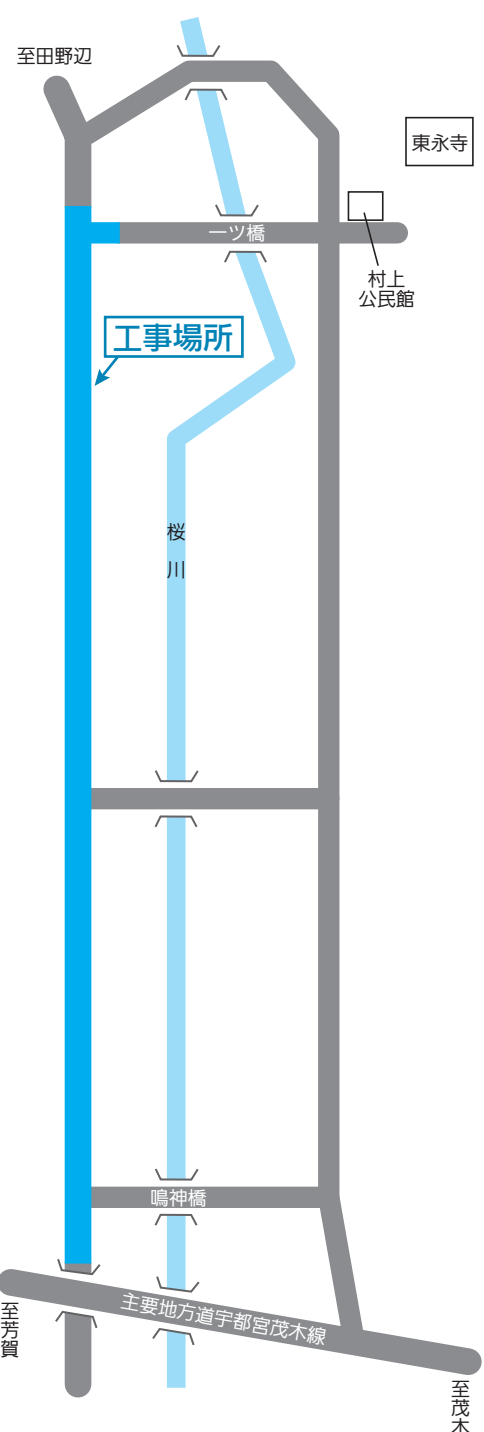


■下高根沢地内(町道青木線)配水管布設工事

■工 期

令和4年10月25日から
令和5年2月10日まで

■工事業者 (有)小川組

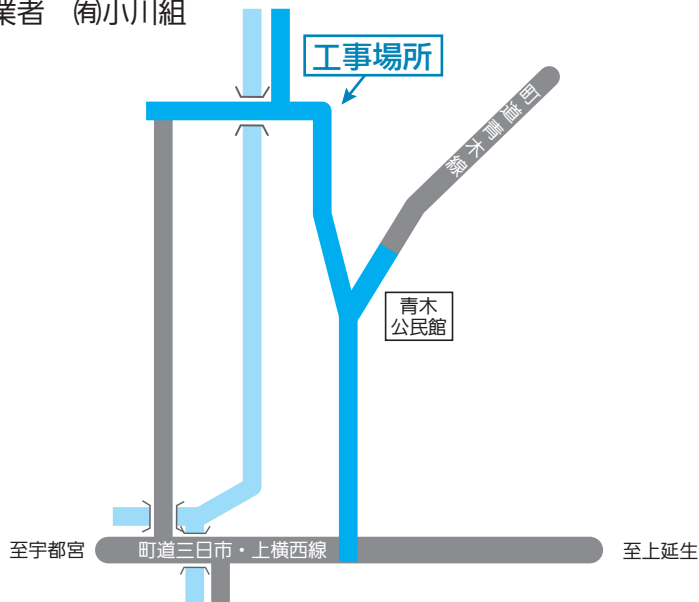

市 貝 町


■ 椎谷地内圃場整備事業に伴う
配水管移設工事

■ 工 期

令和4年12月7日から

令和5年3月17日まで

■ 工事業者 岩村総業(有)

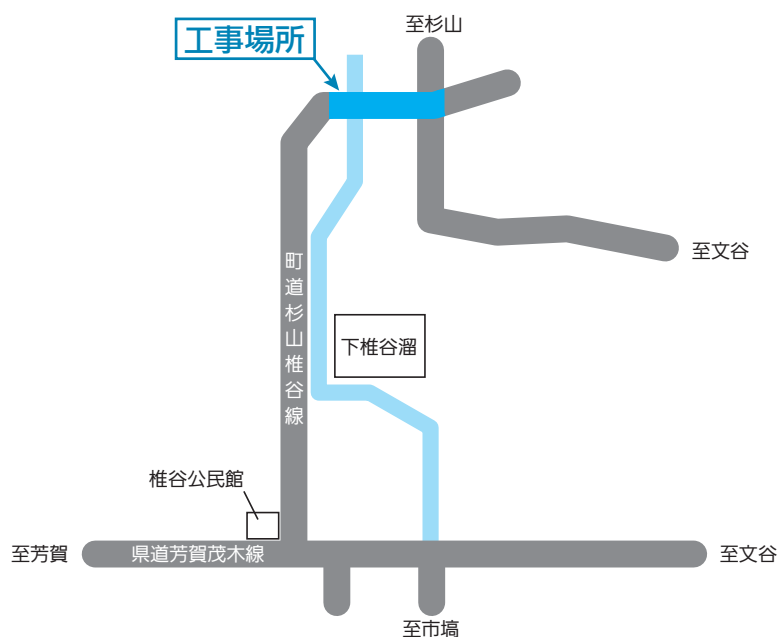


益 子 町

■ 長堤地内(町道西山本沼線)配水管布設替工事

■ 工 期 令和4年10月25日から

令和5年2月10日まで


■ 工事業者 (株)トコイ設備

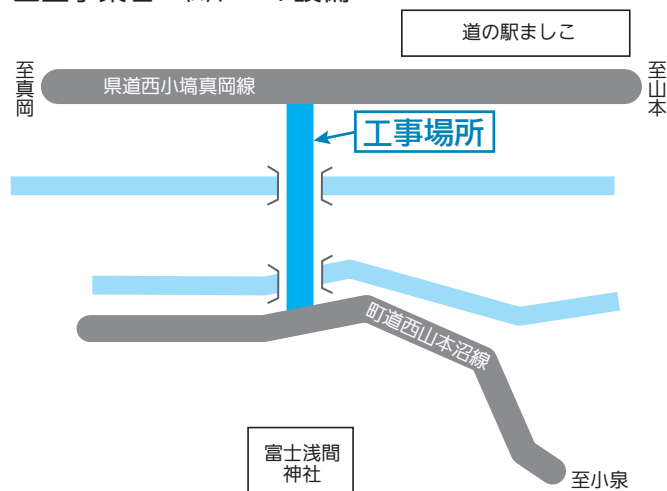

■ 埴地内(ハーモネータウン)舗装復旧工事

■ 工期 令和4年12月7日から令和5年2月24日まで

■ 工事業者 (株)白光堂

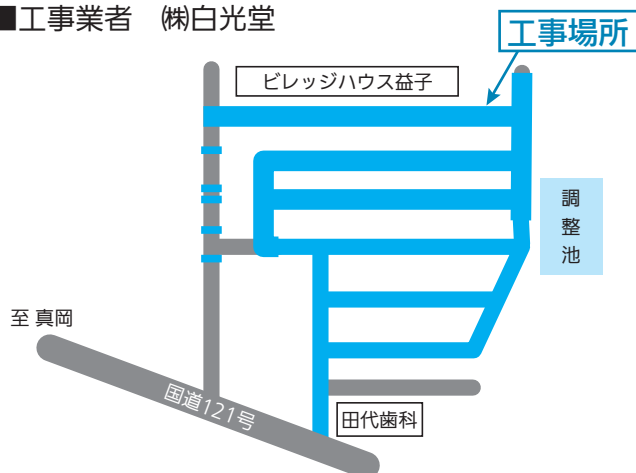


■ 益子地内(県道益子公園線)配水管移設工事

■ 工 期 令和4年12月9日から

令和5年3月17日まで

■ 工事業者 (株)石塚土建

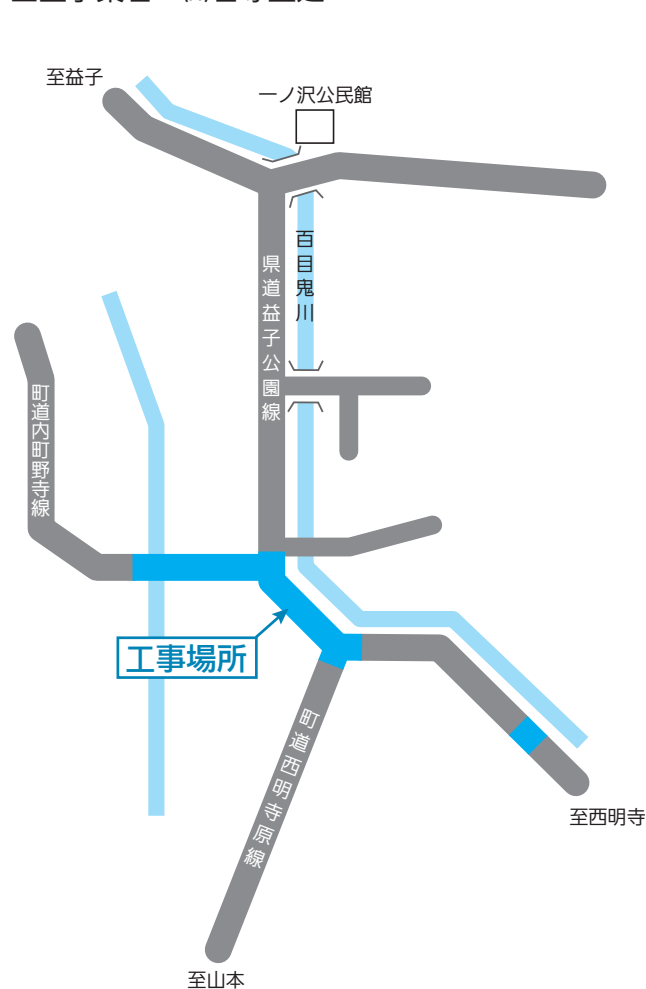


防災訓練に参加しました

9月29日(木)宇都宮市上下水道局と合同で、芳賀町芳賀台地内において宇都宮芳賀緊急時連絡管運用訓練を実施しました。災害などの発生時に迅速かつ的確な応急活動ができるように、手順の確認などを行いました。

また、10月9日(日)に芳賀町による町と自主防災組織合同防災訓練が実施されました。

企業団は、芳賀町災害対策本部から連絡を受け上給公民館に給水車を派遣し、応急給水訓練に参加しました。

企業団では、各種防災訓練に参加し、災害対応の習熟を図るとともに、関係機関との協力体制を確立しています。

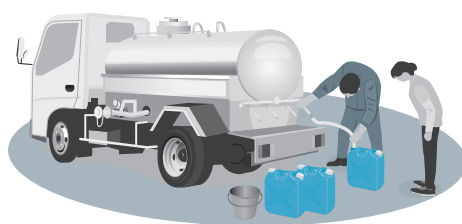

水道水の放射性物質測定検査結果

芳志戸浄水場および西田井浄水場で採水し、3カ月に1回放射性物質の測定を行っています。

これまでの測定結果から、放射性物質は不検出です。

一部の地域に供給している栃木県鬼怒水道事務所でも測定を行っています。

結果は右表のとおりです。

検査場所	採水日	放射性セシウム (Bq/Kg)	
		セシウム134	セシウム137
芳志戸浄水場	12月5日	不検出 (0.9未満)	不検出 (0.8未満)
西田井浄水場	12月5日	不検出 (0.8 未満)	不検出 (1.1 未満)
鬼怒水道事務所※	11月10日	不検出 (0.6 未満)	不検出 (0.8未満)

※台町配水場、西部台地配水場に供給しています。

水質検査の結果について

問工務係 ☎028-677-1953

企業団では、水質検査計画に基づき定期的に水質検査を行っています。水道法で決められた項目を検査する「例月水質検査」と水道管の管末における色や濁り、残留塩素を検査する「毎日水質検査」があります。

下記の結果は11月に行った例月水質検査の結果です。この検査では、水質基準51項目について検査しました。



採水日 11月7日

省令番号	検査項目	基準値(mg/l以下)	採水箇所		
			芳賀町役場	市貝町役場	益子町北公園
1	一般細菌（個／ml）	100以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物（mg/l）	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物（mg/l）	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物（mg/l）	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)	10以下	1.6	1.6	1.1
12	フッ素及びその化合物（mg/l）	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ酸及びその化合物（mg/l）	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素（mg/l）	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン（mg/l）	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン（mg/l）	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸（mg/l）	0.6以下	0.06未満	0.06	0.06未満
22	クロロ酢酸（mg/l）	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム（mg/l）	0.06以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸（mg/l）	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン（mg/l）	0.1以下	0.001	0.002	0.003
26	臭素酸（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン（mg/l）	0.1以下	0.001	0.003	0.009
28	トリクロロ酢酸（mg/l）	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン（mg/l）	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブromホルム（mg/l）	0.09以下	0.001未満	0.001	0.001未満
31	ホルムアルデヒド（mg/l）	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物（mg/l）	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)	0.2以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満
34	鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満
35	銅及びその化合物（mg/l）	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物（mg/l）	200以下	9.7	9.7	8.9
37	マンガン及びその化合物（mg/l）	0.05以下	0.002	0.002	0.001未満
38	塩化物イオン（mg/l）	200以下	8	8	8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）(mg/l)	300以下	55	56	48
40	蒸発残留物（mg/l）	500以下	105	102	91
41	陰イオン界面活性剤（mg/l）	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン（mg/l）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール（mg/l）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤（mg/l）	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類（mg/l）	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）(mg/l)	3以下	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度（度）	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度（度）	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※これまでの検査結果は、企業団ホームページをご覧ください。





パズルに答えてね!



1	6			7
			3	
2				
			5	8
4				



正解者の中から抽選で2人に1,000円分のクオカードをプレゼントします。



応募方法

住所、氏名、パズルの答え、はが水だよりの感想や「ちょっと教えて!？」で聞いてみたいことなどをご記入の上、ハガキまたはメールでご応募ください。

応募はこちらまで

〒321-3304
芳賀町大字祖母井1703
芳賀中部上水道企業団 総務係
E-mail:soumu@hagasui.or.jp
応募締切 令和5年1月31日



NO.77の答えは「かき」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。抽選の結果、前澤さん、小嶋さんにクオカードをプレゼントしました。

□に入る言葉を組み合わせてできる言葉は何でしょう?

(ヒント) 冬はここから出られません!!

【タテのカギ】

- 大勢の人が雑然と入り混じって寝ること。
- 男女の縁を結ぶこと。出雲大社は○○○○○の神で有名ですね。
- 2024年の干支。
ちなみに2023年はウサギ年です。
- 古来より長寿を象徴する吉祥の鳥。
「○○は千年」



【ヨコのカギ】

- 両生類。幼生はオタマジャクシ。また「無事○○」「お金が○○」ということで縁起のいい生き物とされています。
- パン、麺類、ケーキ、菓子など様々な食品の材料として使用されている。
- やりかたが念入りではなく、おおざっぱなこと。
- 窓・出入口などにつける開き戸の戸。
- 病気などによる平常以上の体温。
「38度の○○がでる」



宇都宮市上下水道局との訓練



表紙の写真は9月29日に実施した宇都宮市上下水道局との宇都宮芳賀緊急時連絡管運用訓練の様子です。

緊急時連絡管は、平成26年に震災時や大規模な施設事故等の非常時に水を相互に融通し、供給の安定性の確保を目的に設置されました。訓練は毎年行われ、今年で9回目となりました。

編集後記

秋冬はお芋のスイーツをたくさんみかけますね。最近のお気に入りにはスイートポテト!

コンビニでもいろんな種類が出ているので食べ比べするのが楽しみだったりします。お芋スイーツ専門店も気になる...おいしいものを食べて、寒い季節を乗り切りたいと思います。

(きよ)

最近すっかり寒くなりました。いよいよ冬本番を迎えるにあたって心配なのは水道の凍結です。思わぬ所が漏水した...などというのもこの時期ならではの出来事です。企業団ではYouTubeに凍結防止や漏水の確認方法の動画をアップしています。気になった時は企業団HPからアクセスしてご覧ください。

(かっしい)



編集・発行 芳賀中部上水道企業団

〒321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地
総務係 028-677-1661 業務係 028-677-1952 工務係 028-677-1953 FAX 028-677-3789
ホームページ <https://www.hagasui.or.jp>

